


ARALIK AYI GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU


	Gelen Talep sayısı	Tamamlanan Talep S.	Malzeme Eksikliğinden Dolayı Sıraya Alınan Talep S.	Personel Eksikliğinden Dolayı Gerçekleşmeyen Talep S.
İnşaat Bakım Onarım	8	2	0	6
Elektrik -Elektronik	49	45	4	0
Mekanik-Klima	54	49	5	0
Mobilya Kapı -Pencere	23	22	1	0
Toplam	134	118	10	6

Grafik Değerleri		Bakım ve Onarım Personellerimizin Talepler Dışında Ayrıca Rutin Olarak Yürüttükleri Olmazsa Olmaz Önemli Diğer Görevlerde Aşağıda Verilmiştir		
Tamamlanan Talep oranı	118	Elektrik -Elektronik	Mekanik-Klima	Peyzaj Grubu
Malzeme Eksikliğinden Dolayı Sıraya Alınan Talepler Oranı	10	Sayıları 70 i bulan Elektrik Sayaçlarının okunması, Su sayaçlarının Okunması, Jeneratör bakımlarının yapılması ve yakıt takfiyelerin takip edilmesi ,enerji ups takip edilmesi ,alarm sistemlerinin kontrolü, otomasyonun sistemlerinin takibi, servislerin takip edilmesi gibi talepler oluşmadan rutin olarak işler yapılmaktadır.	Havuz ısıtma pompalarının bakımı, havalandırma sistemlerinin bakımı, Kazan dairesi ısıtma ve soğutma kontrolleri, servislerin takibi, otomasyon sistemlerinin takip edilmesi ve klimaların takibi gibi talepler oluşmadan rutin olarak bakılan işler yapılmaktadır.	Merkez Yerleşke Alanı ve diğer yerleşkelerimiz dahil olmak üzere tüm peyzaj larında çim biçme ağaç budama ,sulama işleri ve daha bir çok peyzaj işinin talep gelmeden rutin olarak planlanıp yapılmaktadır.
Personel Eksikliğinden Dolayı Gerçekleşmeyen Talepler Oranı	6	Periyodik olan Yapılan Bakım Onarımların Sayılarla Grafik Değerleri		
		Elektrik -Elektronik	Mekanik-Klima	Peyzaj Grubu
		105	65	80


ARALIK AYI GELEN TALEPLERİN GENEL DEĞERLENDİRME GRAFİĞİ

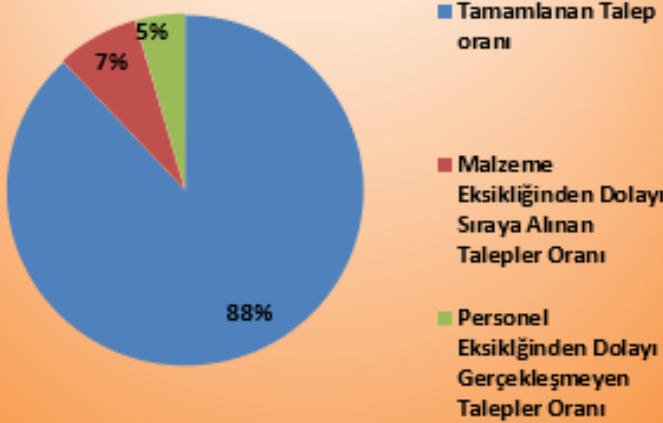

ARALIK AYI PERİYODİK OLARAK YAPILAN İŞLERİN GENEL DEĞERLENDİRME GRAFİĞİ

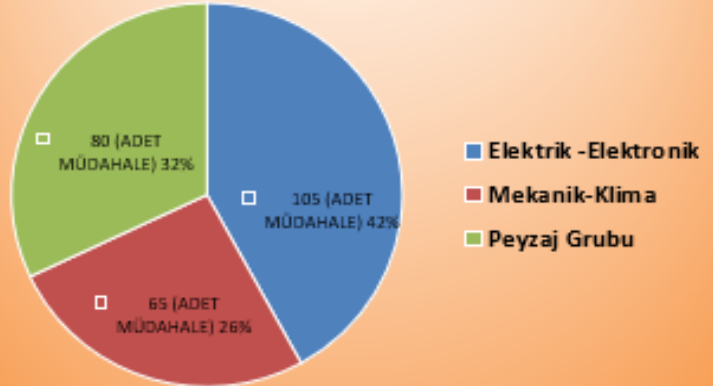

2025 Yılı Aylara Göre Taleplerin Genel Toplam Oranları

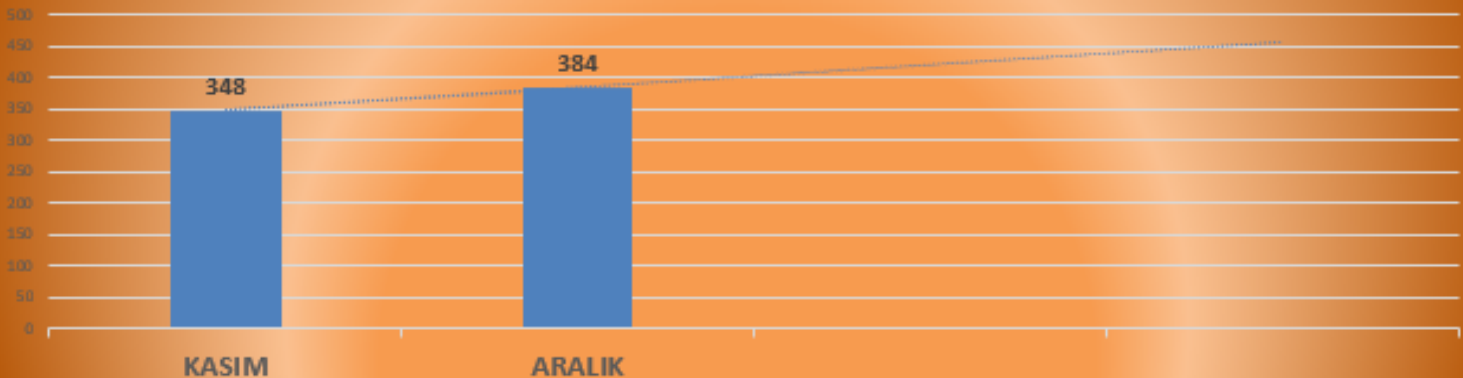

Kanıtlar 1: Übys'den Talepler

Talep No	Talep Tarihi	Gerekçe	Takip Eden Birim
4252	31.12.2025	Tıp fakültesi yeni dersliklerin üst katında bulunan ofislerde klimanın çalışmadığı yönünde şikayetler artarak devam etmekte olup ilgili kontrollerin ivedilikle yapılması hususunda	Mekanik-Klima
4246	31.12.2025	K2Y16 numaralı ofisimin kliması ısıtmamaktadır. Uzun zaman önce destek talebinde bulunmama rağmen problem hala çözülmemiş değil. Çalışmalarımın aksamaması için bu sorunun ivedilikle giderilmesini istiyorum.	Mekanik-Klima
3968	5.12.2025	Televizyon montajı	Mobilya Bakım
3918	3.12.2025	Fakültemiz 1.kat fuaye alanında bulunan ekte resimleri bulunan koltuğun döşemesi sökülüştür. Gerekli tadilatın yapılması hususunda;	Mobilya Bakım
4077	13.12.2025	c-220 numaralı odanın led lambaları çalışmamaktadır. 3 adet led lamba talep ediyoruz.	Elektrik ve Elektronik
4132	17.12.2025	Fakültemizd yeni Kurulan Küğtüphanede Bir Adet 3 Li prize ihtiyaç duyulmakta metoji 7 m olması gerekiyor	Elektrik ve Elektronik
4241	26.12.2025	Fakültemiz 1. katta bulunan derslik 10 ve 11 de peteklerden su akmaktadır.	Mekanik-Klima
3982	8.12.2025	Odamızda üçlü priz eksiği bulunmaktadır. 1 adet verilmesini rica ederiz. (Oda: G-420)	Elektrik ve Elektronik
4177	22.12.2025	Derslik 3'te bulunan klima kapatılamamaktadır.	Mekanik-Klima
3989	8.12.2025	Tıp Fakültesi kat 1 araştırma laboratuvarı 2'de klimalar soğuk hava vermektedir.	Mekanik-Klima
4150	18.12.2025	Tıp Fakültesi derslik 6' da bulunan klimanın kapağı düşmüştür.	Mekanik-Klima
4207	24.12.2025	İdari Binada bulunan kamera sitem odasında ikici bir personel görevlendirmesi yapılmasından dolayı odaya ikinci kullanıcı olarak internet ağ çekilmesi hususunda; gereğini arz ederim.	Elektrik ve Elektronik
4213	25.12.2025	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Başkanlığınızca kamera odasına port çekilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.	Elektrik ve Elektronik
3973	5.12.2025	Masa içerisinde bulunan prizlerin aktif edilmesi	Elektrik ve Elektronik
3994	8.12.2025	Odama yeni takılan ısınma/soğutma cihazının bağlantı hortumu aşırı derecede koku yapmaktaydı, hortum ekte gönderilen fotoğraftaki gibi sarıldı ancak ısıtma açıldığında rahatsız edici şekilde koku gelmeye devam etmektedir. Bu konuda plastik borunun değiştirilmesini arz ederim.	Mekanik-Klima

		Sayın Yetkili, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çay Ocağının tavanı yere su akıtmaktadır ivedilikle ilgili tavanın tamirâtı gerekmektedir.	
4200	24.12.2025	İyi çalışmalar dilerim.	Mekanik-Klima
4050	11.12.2025	Afet Acil Durum ve İlk Yardım koordinatörlüğü deposunda muslukların tamiri ve jeneratörün çalışmasının kontrolü	Mekanik-Klima
4174	22.12.2025	15 Nolu odada klima randımanlı çalışmıyor. Isınma sorunu yaşıyoruz.	Mekanik-Klima
4179	22.12.2025	“Yüksekokulumuzun zemin katında bulunan ofislerdeki klimalar çalışmamakta olup cihaz ekranında ‘no permission’ uyarısı görülmektedir.”	Mekanik-Klima
4182	23.12.2025	“Yüksekokulumuzun 1. katında bulunan ofislerdeki klimalar sürekli olarak kendi kendine kapanmakta olup şuan çalışmamaktadır.	Mekanik-Klima
4183	23.12.2025	TIP-MA-4126 numaralı kat 0 tıp fakültesi dersliklerinin karşısındaki ofisimizde dün öğlenden beri klima çalışmamakta HL uyarısı vermektedir. Gereğiniz yapılmasını rica ederim.	Mekanik-Klima
4187	23.12.2025	İletişim Fakültesi'nde Tarım Kredi market karşısı Memur odasında 5-6 gündür klima çalışmamaktadır. Acil destek talep etmekteyiz. İyi çalışmalar dileriz.	Mekanik-Klima
4195	24.12.2025	F Blok 1.kat Erkek wc su kaçırma problemi bulunmaktadır.	Mekanik-Klima
4244	31.12.2025	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında bulunan Turkuaz ve Lacivert Okuma Salonlarının klimaları çalışmamaktadır. Klimalara bakılmasını talep etmekteyiz.	Mekanik-Klima
4258	31.12.2025	Klimalarımız ısıtma problemi yaşanmakta olup gerekli desteği sağlamanızı rica ederiz.	Mekanik-Klima
4036	11.12.2025	Spor Şube Müdürlüğü idari ofislerinin bulunduğu alandaki koridorların ışıkları yanmamaktadır. Merkezi otomasyonla çalışan ışıkların bazılarının açılması gerekmektedir. İlgili koridor da cam olmadığı için karanlık olmaktadır.	Elektrik ve Elektronik
4130	17.12.2025	Kolay gelsin.. Dekanlığımızda klimalarda sorun var ısıtmıyor yeterince	Mekanik-Klima
4157	19.12.2025	Yüksekokulumuz d1 dersliğinde bulunan peteklerinde hava alınması rağmen ısıtma yapmamaktadır.Konu ile ilgili yardımcı olabilir misiniz?	Mekanik-Klima
4146	18.12.2025	ODANIN ISINMAMASI	Mekanik-Klima
4127	17.12.2025	K2Y16 numaralı ofisimin kliması ısıtmamaktadır.	Mekanik-Klima
4126	17.12.2025	Merhabalar Öyrenci yaşam merkezi İlahiyat Fakültesi mutfağının tavanında bulunan borulardan su damlıyor	Mekanik-Klima

4172	22.12.2025	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı katında bulunan bay tuvaletinin üst kısımdan su damlamaktadır. İlgilenilmesini rica ederim.	Mekanik-Klima
4167	19.12.2025	Rutin olarak yapılan sorumluluk alanları kontrollerinde Rektörlük İdari Bina eksi birinci katta bulunan erkek personel odasının karşısındaki kolondan su ve köpük sızıntısı tespit edilmiş olup ilgili fotoğraflar ilişikte sunulmuştur.	Mekanik-Klima
4059	12.12.2025	fitness salonudaki makinenin bakım-onarımı	Mekanik-Klima
4119	16.12.2025	D-101	Mekanik-Klima
3990	8.12.2025	Merkezi Derslik Binamızda Beslenme Laboratuvarı su basıyor yerler su içinde kalıyor acilen yapılması gereklidir. İyi çalışmalar.	Mekanik-Klima
3908	3.12.2025	Personel odası yapı sorunları	Mekanik-Klima
4223	25.12.2025	Fakültemiz binasında elektrik kesintisi olunca UPS prizler çalışmamaktadır.	Elektrik ve Elektronik
4236	26.12.2025	Asansör çağırma tuşu kırılmıştır gerğini rica ederim	Elektrik ve Elektronik
4238	26.12.2025	Asansör Düğmesi	Elektrik ve Elektronik
4210	24.12.2025	Prizlerde elektrik sorunu.	Elektrik ve Elektronik
4039	11.12.2025	Büyük spor salonundaki 6 numaralı acil çıkış kapısının güvenlik devriyesi sırasında arızalı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu kapısının güvenlik zafiyeti oluşturacağı düşünülmektedir.	Mobilya Bakım
4163	19.12.2025	1. Kat Kadınlar tuvaletinde yaklaşık 3 haftadır aydınlatma çalışmıyor. Kat görevlisi Dilek hanıma da durumu yetkililere iletmesi için söyledik ve kendisi de defalarca ilettiğini ifade etti fakat buna rağmen bir tamir yapılmadı. B207 nolu odanın karşısındaki Kadınlar tuvaletinin aydınlatmasının yenisiyle değiştirilmesi talep ediyorum.	Elektrik ve Elektronik
4134	17.12.2025	İİBF-1-OW Kadın Personel WC ışığı	Elektrik ve Elektronik
4165	19.12.2025	Kütüphane alanındaki masalarda bulunan elektrik prizleri çalışmamakta olup; gereğinin yapılmasını rica ederim.	Elektrik ve Elektronik
4133	17.12.2025	kalanet düşmesi	Elektrik ve Elektronik
3986	8.12.2025	19.11.2025 tarihli ve E-26153647-807.02-2500074450 sayılı yazı ve 08.12.2025 tarihli ve E-26153647-807.02-2500080707 sayılı yazımız.	Elektrik ve Elektronik
4192	23.12.2025	İİBF Kantin Girişinde bulunan 2 kapıda kapıların yavaş kapanmasını sağlayan parçalarda arıza olduğu için kullanılamamaktadır. Konu ile ilgili desteğinizi talep etmekteyiz. İyi çalışmalar.	Mobilya Bakım
4089	15.12.2025	Teknoloji Transfer Ofisimizde yer alan masa üstü bilgisayarı kullanmak üzere üçlü uzatma kablosu gerekmektedir.	Elektrik ve Elektronik
3948	4.12.2025	D1 NOLU derslikte klima çalışmaması	Mekanik-Klima
4139	17.12.2025	Tavandan Su sızması	Mekanik-Klima

4105	16.12.2025	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Turuncu Salon, Anfi Alanı, Turkuaz ve Lacivert Salonları ısıtmaları soğuk hava üflemedir. Kontrol edilip ısıtma probleminin giderilmesini rica ederim.	Mekanik-Klima
3885	2.12.2025	tıp fakültesi -1 ve 0. katta bulunan derslik, laboratuvar ve çalışma salonlarında klimalar çalışmamaktadır.	Mekanik-Klima
4093	15.12.2025	Teknoloji Transfer Ofisimizdeki masanın yakınında priz bulunmadığından masa üstü bilgisayarını kullanmak üzere üçlü uzatma kablosu gerekmektedir.	Elektrik ve Elektronik
4180	22.12.2025	Sayın Yetkili, AMFİ-3 dersliğinde bulunan HDMI kabloları, derslerin sağlıklı ve kesintisiz şekilde yürütülmesini olumsuz etkilemektedir. Mevcut kablolarda yaşanan teknik sorunlar, görüntü aktarımında aksaklıklara neden olmakta ve ders işleme sürecinde verim kaybı oluşturmaktadır. Bu nedenle, AMFİ-3'te kullanılan HDMI kablolarının yenilenmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.	Elektrik ve Elektronik
4149	18.12.2025	Tıp fakültesi araştırma laboratuvarı II'de bulunan sürgülü ve şifreli nasıl olduysa yerinden çıkmış ve bozulmuştur. Ayrıca laboratuvarın içinde bulunan el sensörü bozuktur. Bazen çalışıp bazen çalışmamaktadır. Ayrıca laboratuvarın içine ya da dış kısmına güvenlik amaçlı kamera takılmasını rica ediyorum. saygılarımla. Lab sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Tuna Önal	Elektrik ve Elektronik
4148	18.12.2025	tıp fakültesi 1. katta bulunan araştırma laboratuvarı 2'nin otomatik kayar kapısı kapatılamamaktadır.	Elektrik ve Elektronik
4123	17.12.2025	Başkanlığımızca kullanılmakta olan şoförler odasına bitişik kırtasiye depomuzun ışık açma kapama anahtarı bulunmadığından ilgili sorunun çözülmesi hususunu arz ederim.	Elektrik ve Elektronik
4141	17.12.2025	G 208 dersliğinin fotoğrafı-diğer fotoğraf eklenmiştir. bakım ihtiyacı bulunmaktadır.	Elektrik ve Elektronik
4129	17.12.2025	Öğrenci Tuvaletleri genel kapı problemleri	Mobilya Bakım
4145	18.12.2025	Sınıfta elektrik arızası	Elektrik ve Elektronik
4124	17.12.2025	İnsan ve Toplum Bilimleri Öğrenci İşleri'nin olduğu kısımdaki 3 odamızda klimalar ısıtmamaktadır gerekli incelemenin yapılması hususunda yardımlarınızı rica ederim.	Mekanik-Klima
4107	16.12.2025	Merhaba. Başkanlığımızdaki oda kapılarında birinin kolu kırıldığından değişiminin yapılması gerekmektedir. İyi çalışmalar	Mobilya Bakım

3929	4.12.2025	Merkezi Derslik Binamızda Amfi 2 Sınıfında yer çıtaları kopuk ve kırık wc lerin çoğunun kapılardaki sürgüler kırık acilen yapılması gereklidir. İyi çalışmalar.	Mobilya Bakım
4109	16.12.2025	Masa yönü	Mobilya Bakım
4090	15.12.2025	tıp fakültesi yeni binada öğretim üyesi odası olan K2-Y8 (Nergis Kayacan'ın odası) numaralı odanın kapısının alt menteşesi çıktığı için kapı kapanmamaktadır. Fotoğraf ekte sunulmuştur.	Mobilya Bakım
4099	15.12.2025	Zemin Katta bulunan TV nin oradaki priz çalışmamaktadır. Rektör Hoca 16.12.2025 tarihinde (Salı günü kontrol edecektir) Priz arızasının acil giderilmesi gerekmektedir.	Elektrik ve Elektronik
4070	12.12.2025	Fakültemiz 2.kat kız öğrenci WC ve Bayan Personel Wc rezervuar takımını bozuktur. Tamir edilmesini talep etmekteyiz.	Mekanik-Klima
4081	15.12.2025	Öğrenci Yaşam Merkezi'nde yer alan İletişim Fakültesi Arş. Gör. Beyza TÜRKYILMAZ'ın odasındaki klima çalışmamaktadır. Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.	Mekanik-Klima
4085	15.12.2025	Yüksekokulumuza ait MA1-202 Dersliğindeki klima çalışmamaktadır. gereğini arz ederim.	Mekanik-Klima
4088	15.12.2025	405 NOLU ODANIN PENCERE KOLU KIRILMIŞTIR	Mobilya Bakım
4049	11.12.2025	Tıp fakültesi derslik 5 ve kat 0'daki araştırma laboratuvarı 1'de duvarlarda bakım onarıma ihtiyaç duyulmakta olup çatlaklar ve izlere ait fotoğraflar ekte sunulmuştur.	İnşaat Bakım ve Onarım
4042	11.12.2025	Isınma sorunu	Mekanik-Klima
4035	11.12.2025	Büyük Spor Salonundaki misafir soyunma odası Z 38 numaralı oda içindeki lavabolardan bir tanesinin rezervuar arızalı durumdadır.	Mekanik-Klima
4057	12.12.2025	Odamdaki klima sistemi soğuk üfleemektedir.	Mekanik-Klima
4011	9.12.2025	Bilgisayarın UPS hattına bağlanması talebi (yenileme)	Elektrik ve Elektronik
4017	9.12.2025	Priz Sorunu G-106	Elektrik ve Elektronik
4007	9.12.2025	Yeni rektörlük binası içerisinde bulunan yüksekokulumuzun koridorlarında ki klimaların aktif hale gelmesi konusunda gereğini arz/ rica ederiz.	Mekanik-Klima
4024	10.12.2025	tavandaki parselin yerinden kalkması	Mobilya Bakım
3925	3.12.2025	Fakültemiz D-202 dersliğinde bilgisayar ile projeksiyon cihazı arasında görüntü ve ses aktarımında kullanılmakta olan HDMI kablusunun giriş ucu kopmuştur. Kablolama işleminin yapılarak söz konusu sorunun giderilmesi hususunda gereğini arz ederiz.	Elektrik ve Elektronik
3997	8.12.2025	Öğrenci geribildirimleri	Mekanik-Klima
3940	4.12.2025	Merkezi Derslikte kantin girişinde güvenlik noktasında bulunan ısıtıcılar prize takılınca şarteller atıyor. Gereğini arz ederim.	Elektrik ve Elektronik

3959	5.12.2025	Kolay gelsin Desen Atölyesi E33 Sınıfının lambalarında sorun var kendiliğinden açılıyor tutanak tutulmuştu açık unutulduğu için arızalı olduğu için oluyormuş..	Elektrik ve Elektronik
3927	4.12.2025	Derslik 13'deki projeksiyonun çalışmaması sebebiyle derslerin yapılamaması.	Elektrik ve Elektronik
3919	3.12.2025	D Blok İnsan ve Toplum Bilimleri fakültesine çıkmadan soldaki erkek tuvaletinin kapı kilidi zor açılıp kapanıyor.	Mobilya Bakım
3922	3.12.2025	D206 Ofisine yeni taşındım. Anahtar zor açılıyor.	Mobilya Bakım
3939	4.12.2025	Isıtma sistemi çalışmıyor	Mekanik-Klima
3936	4.12.2025	Fakültemiz Dekan Yardımcıları Odasının ısınmaması.	Mekanik-Klima
3949	4.12.2025	Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof.Dr. Suna KORKMAZ tarafından kullanılmakta olan C-310 nolu odada ısıtma-soğutma ünitesi (fan-coil) arızalanmış ve ısıtma yapmamaktadır. Söz konusu sorunun çözümü için personel görevlendirilmesi hususunu arz ederiz.	Mekanik-Klima
3979	8.12.2025	tıp fakültesi Derslik 5'te ve kat 0'da bulunan araştırma laboratuvarında tavandan su sızmakta olup yerlere damlamış ve her yeri ıslatmıştır. İlgili bakımın yapılması hk.	İnşaat Bakım ve Onarım
3924	3.12.2025	Fakültemiz bünyesindeki; F-204 G-208 Z-9 dersliklerindeki kalorifer peteklerinde ısıtma sorunu yaşanması nedeniyle sınıfların soğuk olduğu bildirilmiştir. Sorunun çözümü için personel görevlendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.	Mekanik-Klima
3938	4.12.2025	Öğrencilerden gelen talep üzerine Öğrenci Yaşam Merkezi A blok Öğrenci yemekhanesinin soğuk olduğu belirtilmiştir. Kontrol ettiğimizde yemekhane içerisinin ılık olduğu görülmüştür. Klima derecelerinin yükseltilerek ısının yükseltilmesini talep ediyoruz.	Mekanik-Klima
3887	2.12.2025	Priz çalışmaması	Elektrik ve Elektronik
3930	4.12.2025	Merkezi Derslik Binamızda wc lerin çoğunun kapılardaki sürgüler kırık Sifonlar kırık ve su akıtıyor acilen yapılması gereklidir. İyi çalışmalar.	Mekanik-Klima
3871	1.12.2025	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına ait klimanın soğuk hava üflemeinden kaynaklı sıkıntı bulunmaktadır.	Mekanik-Klima
3893	2.12.2025	Başkanlığımıza ait erkekler tuvaletindeki taharet musluğu su akıtıyor. Gereğini yapılmasını talep ediyoruz.	Mekanik-Klima
3909	3.12.2025	3888 nolu talepte dile getirdiğim ve şahsıma "tamamlandı" bilgisi verilen; fancoil'in sıcak hava üfleme sorunu hala devam etmektedir.	Mekanik-Klima

3896	2.12.2025	Fakültemiz F-413 nolu Teknik Yapı Dersliğinin tavanından, ekte yer alan görselde görüldüğü üzere su akmaktadır. Bu durum nedeniyle ders işlenememekte olup, sorunun ivedilikle giderilmesi talep etmekteyiz.	Mekanik-Klima
3868	1.12.2025	Hocalarım merhaba mfz04te pencerenin kolu olmadığı için içeriye rüzgar giriyor ve cam sürekli açılıp kapanıyor. perdeler de yırtılmaya müsait bu durumda bileğinize	Mobilya Bakım
3904	3.12.2025	Laboratuvar derslerinin işlenememesi	Elektrik ve Elektronik
3897	2.12.2025	Merkezi Derslik Binamızda Derslik D-1 Sınıfında sıralar kaynak yerinden kırılmış ve desen atölyesinin ışıklar kapanmıyor gündüz gece yanıyor acilen yapılması gereklidir. İyi çalışmalar.	Mobilya Bakım
3890	2.12.2025	Düşük oda sıcaklığının çalışma üzerindeki olumsuz etkisi	Mekanik-Klima
3888	2.12.2025	Odamızdaki kat kaloriferi sıcak hava üflememekte ve oda bu yüzden hiç ısınmamaktadır.	Mekanik-Klima
3864	1.12.2025	Geçen hafta vanası değişen petek açılmadığı halde hala su akıtıyor.	Mekanik-Klima

Kanıtlar 2: Şifayen Söylenen Teknik Personelimizin Yaptığı İşler Ve Yapılan Rutin İş ve Uygulama Çalışmalarımız

Sıra No	Arıza - Talep	Yapılanlar İşlemler	Bitiş tarihi	Takip Eden Personel / İmza
1	Hocalarım merhaba mfz04te pencerenin kolu olmadığı için içeriye rüzgar giriyor ve cam sürekli açılıp kapanıyor. perdeler de yırtılmaya müsait bu durumda bileğinize.	Sağlık Bilimleri Fakültesi M F Z 04 numaralı derslikte pencere kapak kolu olmadığından yeni bir kol takılıp kullanılabilir duruma getirilmiştir.	2.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
2	Merkezi Derslik Binamızda Derslik D-1 Sınıfında sıralar kaynak yerinden kırılmış ve desen atölyesinin ışıklar kapanmıyor gündüz gece yanıyor acilen yapılması gereklidir. İyi çalışmalar.	D-1 sınıfındaki ayak bağlantılarından kopan sıranın kaynak ile tamiri yapıp sağlamlaştırılmıştır.	3.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
3	Fakültemizin ve diğer fakültelerin ortak kullanımında olan B blok 1.katın teras kısmından yağmur suyu içeri girmekte olup tamir edilmesi hususunda	İktisadi ve idari bilimler fakültesi 1.Kat B Blok teras kat kısmında bulunan mermer parçasında kırılma olmasından dolayı içeri sızan suyun kesilebilmesi için mermer ölçüsü alınarak yetkili birime iletilmiştir.	5.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
4	D206 Ofisime yeni taşındım. Anahtar zor açılıyor.	İnsan Ve Toplum Bilimleri fakültesi D 206 numaralı odanın kapı kolu değiştirilip zor açılan kapı problemi çözülmüştür.	8.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
5	D Blok İnsan ve Toplum Bilimleri fakültesine çıkmadan soldaki erkek tuvaletinin kapı kilidi zor açılıp kapanıyor.	D Blok giriş kat Erkek tuvaletinin arızalı kilit yenisiyle değiştirilip kullanılabilir duruma getirilmiştir.	8.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
6	Merkezi Derslik Binamızda Amfi 2 Sınıfında yer çitaları kopuk ve kırık wc lerin çoğunun	Amfi 1 2 de basamak başlarında bulunan kaydırmaz stoperlerden yerlerinden çıkarlar	8.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza

	kapılardaki sürgüler kırık acilen yapılması gereklidir. İyi çalışmalar.	sabitlenerek sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca belirttiğiniz Bay ve Bayan tuvalet iç tarafta bulunan kilit ve tuvalet kağıdı asma aparatların kırık olanların adet sayısı tespit edilerek,İdari Mali işlerden alımına onay alınarak temin edildiğinde eksikler tarafımızca giderilecektir.		Hakan BOR
7	Sağlık bilimleri fakültesi e-38 numaralı odanın tavanında kare biçimindeki straforlardan birisi yerinden çıktı. Havalandırma boruları gözüküyor. Tavanın kattaki tüm odalarla duvar bağlantısı olmadığından ses ve kokular ilgili boşluktan odaya gelmekte.	Sağlık Bilimleri fakültesi E-38 numaralı odanın yerinden çıkan tavan köpüğü tekrar yerine oturtulmuştur.	10.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
8	Rektörlükte bulunan toplantı masasına kablo deliği ve tablo asımı yapılması gerekli	Rektörlük toplantı masasına iki adet kablo çıkış aparatı ile odaya ve koridora tablo asımı yapılmıştır.	15.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
9	Şoför odasında bulunan çalışma koltuğu ayaklığı kırılmıştır değiştirilmesi için yardıma ihtiyaç vardır.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı şoför odasında kırık olan koltuk örümcek ayak yenisiyle değiştirilmiştir.	16.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
10		Sağlık Bilimleri fakültesi merkezi derslik nefes kafe önüne daha önce yer montajı yaptığım dubalar sökülüş tekrar montajını yaptım.	16.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
11	tıp fakültesi yeni binada öğretim üyesi odası olan K2-Y8 (Nergis Kayaçan'ın odası)numaralı odanın kapısının alt menteşesi çıktığı için kapı kapanmamaktadır. Fotoğraf ekte sunulmuştur.	Tıp fakültesi K2 - Y8 numaralı odanın alt menteşe vidaları yerinden çıkmış olduğu üzere tarafımca tekrar ayarlanıp vidaları sağlamlaştırılmıştır.	16.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
12	Merhaba. Başkanlığımızdaki oda kapılarında birinin kolu kırıldığından değişiminin yapılması gerekmektedir. İyi çalışmalar	Bilgi İşlem Daire başkanlığında kırılmış oda kapı kolu yenisiyle değiştirilmiştir.	16.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
13	G-104 akademik personel odasında masa yönü değişikliği talebi hususunda	İktisadi ve idari bilimler fakültesi 104 numaralı akademik personel odasında masa yönü değiştirme işlemi yapılmıştır.	17.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
14	Merkezi Derslik Binamızda wc lerin çoğunun kapılardaki sürgüler kırık acilen yapılması gereklidir. İyi çalışmalar.	Daha önce belirttiğim üzere eksik olan malzemelerin tedariki ile Sağlık Bilimleri fakültesi merkezi derslikte bulunan toplam 2 erkek ve 2 adet bayan tuvaletlerinde 16 adet arızalı kabinin sürgü kilitleri ve tuvalet kağıdı asma aparatların montajı yapılmıştır.	16.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
15	Fakültemizdeki öğrenci tuvaletlerinin genel kontrollerinde zemin kat erkek öğrenci tuvaletinde 2 tuvalet kapısı arızalı dil tutmuyor zemin kat d blok erkek öğrenci tuvaletinde 2 kapı dili tutmuyor d blok zemin kat kız öğrenci kilit sorunu var ve içeride kilitli kalınıyor ve kapı dili tutumuyor 1. kat d blok kız öğrenci tuvaletinde kapı kilidi arızalı içeride kalınıyor 1 kat kız öğrenci tuvaletinde 2 kapı kildi yok.	Fakültenizde bulunan öğrenci tuvaletlerinde belirtmiş olduğunuz arızalar gerekli işlemler sonucunda giderilmiştir.	22.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
16	İBF Kantin Girişinde bulunan 2 kapıda kapıların yavaş kapanmasını sağlayan parçalarda arıza olduğu için kullanılamamaktadır. Konu ile ilgili desteğinizi talep etmekteyiz. İyi çalışmalar.	Bildirilen iç kapının arızalanan piston yenilerek sorun giderilmiştir. Diğer dış kapı piston ayarı yapılarak çalışır duruma getirilmiştir.	23.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
17	Büyük spor salonundaki 6 numaralı acil çıkış kapısının güvenlik devriyesi sırasında arızalı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu kapısının güvenlik zafiyeti oluşturacağı düşünülmektedir.	Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığı kapalı Basketbol sahası 6 numaralı çıkış kapısının kırılan menteşeleri değiştirilip ayar yapımından sonra kapı açılır kapanır duruma getirilmiştir.	25.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
18	Fakültemiz Grafik Tasarımı Bölümünün merkezi dersliklerde yer alan E33 Nolu Desen çizim masalarının üst camları sabit	Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültenizin belirtmiş olduğu grafik tasarım bölümünün merkezi derslik E-33 numaralı desen	26.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza

	durumda olması gerekirken vidalarının gevşemiş olması nedeniyle düşüp kırılma veya öğrencilerimiz için yaralanmalara varacak aşamada tehlike arz etmekte olup ilgili resimler yazımız ekinde sunulmuştur	Atölyesinde kullanılmakta olan çizim masalarının cam tabla ve alt çekmelerinin kullanım sorunları ve duvar askılık eksikleri gerekli çalışmalar sonucunda çözüme ulaşmıştır.		Hakan BOR
19		Tıp fakültesi asansör bölümü giriş kapısının kırılan iç kapı kolu yenisiyle değiştirilip çalışır vaziyette teslim edilmiştir.	24.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
20		Okul içi öğrenci ara geçiş araç yolu üzerine limit tabelası ve araç park yerine Dekanlık araç park yeri duba montajı yapılmıştır.	26.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
21		Sağlık Bilimleri fakültesi merkezi derslik koridorlarına 2 adet pano asımı yapılmıştır.	26.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
22		Kapalı basketbol sahasında kablo gizlemesi için istenilen dolap tedarik edilip montajı yapılmıştır. Ayrıca protokol tribününde bulunan orta sehpa tamirati yapılmıştır.	29.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR
23		İktisadi ve idari bilimler fakültesi 2.Kat İktisat bölümü sınav arşiv odasında bulunan 4 adet demir dolaba asma kilit montajı yapılmıştır.	30.12.2025	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR

Sıra No	Arıza - Talep	Aşama	Takip Eden Personel / İmza	
1	SPOR AKEDEMİ AYDINLATMA	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza Muhammet Korhan KIVRAK
2	MÜHENDİSLİK AYDINLATMA	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza Mahmut KILIÇ
3	D202 HDMI KABLI ÇEKİMİ	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza Mahmut KILIÇ
4	MERKEZİ DERSLİK SENSÖRLÜ MUSLUKLAR	KONTROL EDİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza Mahmut KILIÇ
5	MÜHENDİSLİK ÇEVRE AYDINLATMA	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza Mahmut KILIÇ
6	YANGIN ALARMI	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza Mahmut KILIÇ
7	TV UPS PRİZ ÇALIŞMADI	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza Mahmut KILIÇ
8	PROJEKSİYON SORUNU	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza
9	KABLO KANALI	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza Muhammet Korhan KIVRAK
10	SKS ÇOKLU PRİZ	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza Mahmut KILIÇ
11	KABLO DÜŞMESİ	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza
12	KÜTÜPHANE PRİZLERİ	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza
13	JENARATÖRLER	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza Mahmut KILIÇ

14	B-BLOK PERSONEL WC	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Sergin SOĞANCI	Muhammet Korhan KIVRAK
15	SAYAÇ OKUMA	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Sergin SOĞANCI	
16	OKUNAN SAYAÇLARIN SİSTEME GİRİLMESİ	YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Sergin SOĞANCI	

Arıza - Talep	Yapılanlar İşlemler	Bitiş tarihi	Takip Eden Personel / İmza		
ZİRAAT ATM (Nizamiye yanı) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
ÖĞRENCİ KANTİN (Rektörlük) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
ÖĞRENCİ KANTİN (Fırıntaş) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
MERKEZİ DERSLİK (Sağlık kantin) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Rektörlük Kırtasiye Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Vodafone (GSM Şebeke) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Kütüphane Otomat Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Mühendislik Fakültesi Otomat Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Spor Bilimleri Fakültesi Otomat Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Öğrenci Yaşam Merkezi Otomat Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Cafe (Öğrenci Yaşam Merkezi) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Tarım Kredi Kooperatifi (ÖYM) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Faktör Yapı İnşaat (Merkezi Ders üstü.) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Faktör Yapı İnşaat (Jeneratörler Yanı, AG İçi) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Turkcell (GSM Şebeke) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Öğrenci Ve Per. Ymk (Ablk) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Aile Sağlık Merkezi Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Aile Sağlık Merkezi Ups Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Aile Sağlık Merkezi Su Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
ÖĞR.KANTİN SU (Rektörlük) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Merkez Derslik (Sağlık Kantin) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Fırıntaş OnYedi Eylül Kantin Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Coffy(Öğrenci Yaşam Merkezi) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak

Eski Yemkh. Soğuk Su(A Blk) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Eski Yemkh. Sıcak Su(A Blk) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Yeni Öğrenci Ymk. (D blk) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Yeni Yemkh. Soğuk Su (D Blk) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Yeni Yemkh. Sıcak Su (D Blk) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Ziraat Bankası 2. ATM(Personel Yemekhanesi Karşısı) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Sağlık Bil. Fak. -2.Kat Bekleme Alanı Otomat Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
MZF-107 Dersliği Yanı Oncı Kat Otomat Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
MZF-07 Dersliği Yanı -1nci Kat Otomat Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Bena Mühendislik Limited Şirketi (Nizamiye İnşaatı) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Bena Mühendislik Limited Şirketi (Nizamiye İnşaatı) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
MZF Yeni Otomat (Yabancı Diller 2.Kat) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
ON ON TIR Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Personel Yemekhanesi Sebil Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Öğrenci Yemekhanesi Sebil (Kadın Tuvalet içi) Sayaçı okundu	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
Cami İnşaatı Vinç	YAPILDI	İlgili ayların 25-05 arası	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
TIP FAKÜLTESİ AYDINLATMALARIN BAZILARI YANMIYOR	YAPILDI	3.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
DESEN ATÖLYESİ AYDINLATMALAR DEVAMLİ YANIYOR	YAPILDI	3.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
C209 NOLU ODA ENERJİSİ KESİNTİSİNE MÜDAHALE EDİLDİ	YAPILDI	4.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
F BLOK 2.KAT KADIN TUVALET ARMATUR DEĞİŞİMİ	YAPILDI	4.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
C217 AYDINLATMALAR SİGORTA ATTIRIYOR	YAPILDI	4.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
MERKEZİ DESEN ATÖLYESİ AYDINLATMANIN OTOMASYON ÜZERİNDEN OLDUĞU ANLATILDI	YAPILDI	5.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
SPOR BİLİMLERİ ASANSÖR KUYUSU İÇİNDEKİ PRİZ ARIZASI DÜZELTİLDİ	YAPILDI		Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
FATURALAR	YAPILDI	5.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
DENİZCİLİK KADIN ERKEK PERSONEL TUVALETİNE TESİSAT ÇEKİLDİ	YAPILDI	5.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
ÇALAN YANGIN ALARMINA MÜDAHALE EDİLDİ	YAPILDI	8.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
MÜHENDİSLİK İÇİNDEN ÇEVRE AYDINLATMASI ATAN SİGORTA KALDIRILDI	YAPILDI	5.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
YANGIN ALARMLARI SINAV DOLAYISIYLA SÖKÜLDÜ	YAPILDI	8.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
OFİSTEKİ MALZEMELER TAŞINDI	YAPILDI	8.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı

EDİNCİK ALTI MATAFORA ENERJİSİ KONTROL EDİLDİ ENERJİSİNİN KESİLDİĞİ KONTROL EDİLDİ	YAPILDI	8.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
EDİNCİK ALTI ZAMAN RÖLESİ SÖKÜLDÜ	YAPILDI	8.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
MÜHENDİSLİK ÇEVRE AYDINLATMA KONTROLÜ	YAPILDI	8.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
MÜHENDİSLİK İÇ AYDINLATMA YANIP SÖNME ARIZASI	YAPILDI	9.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
MERKEZİ DERSLİK TUVALET SENSÖR KONTROLÜ YAPILDI	YAPILDI	9.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
G-106 NOLU ODA PRİZ ARIZASI	YAPILDI	10.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
SKS EK BİNA ÇALIŞMA ODASI ELEKTRİK HATTI UPS'E TAŞINDI	YAPILDI	10.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
IBF DEKAN MAKAN ODASI TALEPİ YERİNDE İNCELENDİ KEŞİF YAPILDI	YAPILDI	15.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
SPOR SALONU KOŞU BANDI ARIZASINA MÜDAHALE EDİLDİ	YAPILDI	15.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
ÖYM ATEŞLİ YEMEK KONSEPTİ İÇİN DEDEKTÖRLER KAPATILDI	YAPILDI	15.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
YEMEKHANE ÇEVRESİ AYDINLATMA ARIZA KEŞFİ YAPILDI	YAPILDI	15.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
YEMEKHANE YOLUNDA AYDINLATMA DİREĞİNİN ALT BUATI AÇILDI ÜST LEDİNDEN ARIZALI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ	YAPILDI	16.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
ÖYM ATEŞLİ YEMEK KONSEPTİ İÇİN DEDEKTÖRLER DEVREYE ALINDI	YAPILDI	16.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KORİDOR TELEVİZYON ENERJİ ARIZASINA MÜDAHALE EDİLDİ.	YAPILDI	16.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YANIP SÖNEN KORİDOR LAMBASINA BAKILDI	YAPILDI	16.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
ATÖLYE DÜZENLENDİ VE TOPARLANDI	YAPILDI	17.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
EDİNCİK ALTI JENERATÖR TRANSFER PANOSUNA MÜDAHALE EDİLDİ.	YAPILDI	18.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
G-208 NOLU ODAYA KABLO DÜŞMESİ ARIZASINA MÜDAHALE EDİLDİ.	YAPILDI	19.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
ÖYM 60 BİLGİSAYARA YETECEK PANO YAPILDI	YAPILDI	19.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
ORTADA AÇIK KALAN BİR KABLO KÖRLENDİ	YAPILDI	19.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
ELEKTRİK KESİNTİSİNDE AYARI BOZULAN YEMEKHANE KARŞISI AYDINLATMALAR AÇILDI	YAPILDI	19.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
G208 KABLO KANALI YERİNE YAPIŞTIRILDI.	YAPILDI	22.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
MERKEZİ DERSLİK SAHNE AYDINLATMA MERKEZİ KONTROL EDİLDİ.	YAPILDI	22.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
TİP FAKÜLTESİ KAYAR KAPININ İÇİ AÇILDI RAYLARINA YERLEŞTİRİLDİ.	YAPILDI	22.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
ŞÖFORLAR ODASI AYDINLATMA	YAPILDI	23.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
ÖYM 60 BİLGİSAYARA YETECEK PANO SÖKÜLDÜ	YAPILDI	24.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
MANYAS ELEKTRİK PANO ARIZASI	YAPILDI	24.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
MANYAS 2. KATTAKİ SINIF SİGORTA YANMA ARIZASI	YAPILDI	24.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
MANYAS UPS KONTROLÜ	YAPILDI	25.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
KÜTÜPHANE PRİZ ARIZASI	YAPILDI	26.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ASANSÖR ARIZASI	YAPILDI	26.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
B BLOK KADINLAR TUVALETİ AYDINLATMA ARIZASI	YAPILDI	29.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
YENİ DENİZLİK BİNASI YANI ARKASINDAKİ SAÇ YERLEŞKEYE TOPRAK HATTI	YAPILDI	29.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
TOPLANTI VAR GİRİLMEZ TABLESİ VE YAZICI KARTUŞLARI BİLGİ İŞLEMEN ALINDI	YAPILDI	29.12.2025	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
2 ADET DATA KABLOSU ORTADA GÖZÜKMESİ	YAPILDI		Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
ZİRAAT ATM (Nizamiye yanı) Sayaçı okundu	YAPILDI		Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak	Sergin Soğancı
SPOR AKEDEMİ AYDINLATMA	YAPILDI	8.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
MÜHENDİSLİK AYDINLATMA	YAPILDI	9.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
D202 HDMI KABLI ÇEKİMİ	YAPILDI	10.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
MERKEZİ DERSLİK SENSÖRLÜ MUSLUKLAR	YAPILDI	11.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
MÜHENDİSLİK ÇEVRE AYDINLATMA	YAPILDI	11.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
YANGIN ALARMI	YAPILDI	15.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
TV UPS PRİZ ÇALIŞMADI	YAPILDI	16.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
PROJEKSİYON SORUNU	YAPILDI	18.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
KABLO KANALI	YAPILDI	18.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
SKS ÇOKLU PRİZ	YAPILDI	19.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
KABLO DÜŞMESİ	YAPILDI	22.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
KÜTÜPHANE PRİZLERİ	YAPILDI	25.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
JENARATÖRLER	YAPILDI	25.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
B-BLOK PERSONEL WC	YAPILDI	26.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
SAYAÇ OKUMA	YAPILDI	29.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak
OKUNAN SAYAÇLARIN SİSTEME GİRİLMESİ	YAPILDI	30.12.2025	Sergin Soğancı	Mahmut Kılıç	Korhan Kıvrak

Sıra No	Arıza - Talep	Talip Eden Kişi/Birim	Başlangıç tarihi	Aşama	Yapılan İşlemler	Bitiş tarihi	Talip Eden Personel/ İmza
1	4124	Sevgin Eradit	17.12.2025	Kontrol edildi	Kontrol edildi	17.12.2025	1 Personel Ad Soyad/İmza
2	3865	Kubra İrem Kırda	02.12.2025	Firmaya iletildi	Sorun giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
3	4105	Etilipet Düzgün	16.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
4	4139	Ersin Yılmaz	17.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
5	3949	Pınar Kurt	04.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
6	3989	Kubra İrem Kırda	08.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
7	Müşteri Dışarı gönderildi	Arıza ile ilgili olan servisler			Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
8	3908	Ersin Yılmaz	03.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
9	3990	Mehmet İsmail	08.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
10	4110	Ersin Yılmaz	16.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
11	4059	Melike Yılmaz	12.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
12	4167	Oğuzhan	17.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
13	4172	Özge Düzgün	22.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
14	4126	Muhammed Akdoğan	17.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
15	4127	Arda Şahin	17.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
16	4130	Sude Akgöl	17.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
17	4146	Etilipet	18.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
18	4157	Merve Düzgün	19.12.2025	Kontrol edildi	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
19	Spor alanını	usensor	19.12.2025	usensor	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
20	Kapalı	spor alanı	19.12.2025	spor alanı	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
21	4195	İbrahim	21.12.2025	F-18106	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
22	4241	Müşteri Dışarı	21.12.2025	Paketler	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza
23	4187	Müşteri Dışarı	21.12.2025	Klima	Sorunlar giderildi		1 Personel Ad Soyad/İmza







Sıra No	Arıza - Talep	Takip Eden Kişi/Birim	Başlangıç tarihi	Asama	Yapılanlar İşlemler	Bitiş tarihi	Takip Eden Personel / İmza
1	3893	Halgın Dıge	02.12.2025	Kontrol edilecek	Tamirat masrafı dışında Hırdatı Boran deniyi	04.12.2025	1 Personel Ad Soyad/İmza
2	---	---	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
3	3871	Firt ipuk dışı	01.12.2025	Kontrol edilecek	Kontrol yapıldı Kontrol edildi	03.12.2025	1 Personel Ad Soyad/İmza
4	---	---	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
5	3885	Kökn kemik	02.12.2025	Kontrol edilecek	Kontrol yapıldı Kontrol edildi	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
6	---	---	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
7	3909	Bilut Arıpt	03.12.2025	Kontrol edilecek	Kontrol edildi	03.12.2025	1 Personel Ad Soyad/İmza
8	---	---	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
9	3924	Piravim önder	03.12.2025	Kontrol edilecek	Kontrol edildi	03.12.2025	1 Personel Ad Soyad/İmza
10	---	---	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
11	3896	Rasim Zentek	02.12.2025	Kontrol edilecek	Kontrol edildi	02.12.2025	1 Personel Ad Soyad/İmza
12	3890	İsmail Bilgin	02.12.2025	Kontrol edilecek	Kontrol edildi	03.12.2025	1 Personel Ad Soyad/İmza
13	3864	Furkan Altın	01.12.2025	Kontrol edilecek	Kontrol edildi	02.12.2025	1 Personel Ad Soyad/İmza
14	3888	Bilut arıpt	02.12.2025	Kontrol edilecek	Kontrol edildi	02.12.2025	1 Personel Ad Soyad/İmza
15	Kütüphane	Kütüphane	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
16	aldırıcı	aldırıcı	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
17	Hayvanlar	Hayvanlar	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
18	biraz	biraz	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
19	Hafız sarı	Hafız sarı	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
20	İstisna	İstisna	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
21	Kütüphane	Kütüphane	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
22	Sorun	Sorun	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza
23	Teknik	Teknik	---	---	---	---	1 Personel Ad Soyad/İmza

- Her gün havuz kontrolü yapılarak olumsuz ters giden
 birer eler, pH dengesi, klor seviyesine göre müdahaleler
 yapılmıştır. Günümler yapılarak havuzun temizlenmesi amaçla kullanılması
 yapılmıştır. Günümler yapılarak havuzun temizlenmesi amaçla kullanılması

Sıra No	Arıza-Talep	Talep Eden Kişi/Birim	Başlangıç tarihi	Azıma	Yapılan İşlemler	Bitiş tarihi	Takip Eden Personel / İmza
1	6182	Arıza Talep	28.12.2015	K1000	Arıza tespit edilmiş, bakıldı.		1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
2	6129	Arıza Talep	28.12.2015	K1000	Arıza tespit edilmiş, bakıldı.		1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
3	6150	Arıza Talep	18.12.2015	K1000	Arıza tespit edilmiş, bakıldı.		1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
4	6120	Arıza Talep	27.12.2015	Tavanan	Arıza tespit edilmiş, bakıldı.		1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
5	3996	Arıza Talep	15.12.2015	Arıza	Arıza tespit edilmiş, bakıldı.		1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
6	6150	Arıza Talep	15.12.2015	Arıza	Arıza tespit edilmiş, bakıldı.		1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
7	6176	Arıza Talep	23.12.2015	İsınma	Arıza tespit edilmiş, bakıldı.		1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
8	6158	Arıza Talep	31.12.2015	Kontrol	Arıza tespit edilmiş, bakıldı.		1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
9	6158	Arıza Talep	31.12.2015	Kontrol	Arıza tespit edilmiş, bakıldı.		1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
10							1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
11	Emirli	Arıza Talep					1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
12							1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
13	Emirli	Arıza Talep					1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
14							1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
15	Arıza Talep	Arıza Talep					1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
16							1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
17							1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
18							1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
19							1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
20							1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
21							1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
22							1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza
23							1. Personel Ad Soyad/İmza 2. Personel Ad Soyad/İmza

01.12.2025

Çalışılan Mahal	Yapılan İşlemler	Takip Eden Personel / İmza		
Mühendisliğin ön tarası	Fidan dikimi yapıldı. Ağaçlar budandı.	1. Personel Ad Soyad/İmza	2. Personel Ad Soyad/İmza	3. Personel Ad Soyad/İmza
Görsün Sol tarasındaki Karet yolcu	Kamelyaların etrasına 5 ile geçildi.	1. Personel Ad Soyad/İmza	2. Personel Ad Soyad/İmza	3. Personel Ad Soyad/İmza
11 11	Kamelyaların etrasına temizlik ve dolgu atıldı.	1. Personel Ad Soyad/İmza	2. Personel Ad Soyad/İmza	3. Personel Ad Soyad/İmza
Yemekhane önü	Yabancı otlara Yeşil Kerten ilacı atıldı.	1. Personel Ad Soyad/İmza	2. Personel Ad Soyad/İmza	3. Personel Ad Soyad/İmza
Mühendisliğin ön tarası	Yabancı otlara Yeşil Kerten ilacı atıldı.	1. Personel Ad Soyad/İmza	2. Personel Ad Soyad/İmza	3. Personel Ad Soyad/İmza
11 11	Güvenlik Kapısına Kükürt atıldı.	1. Personel Ad Soyad/İmza	2. Personel Ad Soyad/İmza	3. Personel Ad Soyad/İmza
Depo	İlaç Makinesinin tamiri yapıldı.	1. Personel Ad Soyad/İmza	2. Personel Ad Soyad/İmza	3. Personel Ad Soyad/İmza
Saglık ocağı	Papaj aksamı Temizlendi. Yabancı ot temizliği yapıldı.	1. Personel Ad Soyad/İmza	2. Personel Ad Soyad/İmza	3. Personel Ad Soyad/İmza
SKS'nin arkatarası	Yeşil Kerten ilacı atıldı.	1. Personel Ad Soyad/İmza	2. Personel Ad Soyad/İmza	3. Personel Ad Soyad/İmza
Mühendisliğin arkatarası	Yabancı ot ilacı atıldı.	1. Personel Ad Soyad/İmza	2. Personel Ad Soyad/İmza	3. Personel Ad Soyad/İmza
Spor binaları	Refüjilere Yabancı ot ilacı atıldı.	1. Personel Ad Soyad/İmza	2. Personel Ad Soyad/İmza	3. Personel Ad Soyad/İmza
Merkez- Derslik	Kaldırımlara, Yürüyüş yollarına ve oto parka yabancı ot ilacı atıldı.	1. Personel Ad Soyad/İmza	2. Personel Ad Soyad/İmza	3. Personel Ad Soyad/İmza

Çalışılan Mahal	Yapılan İşlemler	Takip Eden Personel / İmza		
		1. Personel Ad Soyad/İmza	2. Personel Ad Soyad/İmza	3. Personel Ad Soyad/İmza
Yemekhanenin ön tarafı	Çimlere çim yaprak ot ilacı atıldı.			
Mutlendsiğin ön tarafı	Çimlere çim yaprak ot ilacı atıldı.			
Çimlik kapısı sol tarafı	Çimlik sol tarafındaki çimlere çim yaprak ot ilacı atıldı.			
Çimlik kapısı sağ tarafı	Çimlik sağ tarafındaki çimlere çim yaprak ot ilacı atıldı.			
Çimlik kapısı	Çimlikteki ağaçların çimlere çim yaprak ot ilacı atıldı.			
Spor binaları: Kütüphane, Çimlik	Kaldırımlara ve yürüyüş yollarına çim yaprak ot ilacı atıldı.			
Tennis kortları	Entraşadaki çimlere çim yaprak ot ilacı atıldı.			
Yürüyüş yolları	Bütün yürüyüş yollarına çim yaprak ot ilacı atıldı.			
Kapalı Tennis kortlarının ön tarafı	Çimlere çim yaprak ot ilacı atıldı.			
11 11	Çimlere çim yaprak ot ilacı atıldı.			
Depo	Deponun düzenlenmesi yapıldı.			
Çimlik sol tarafı	Çimlik sol tarafındaki çimlere çim yaprak ot ilacı atıldı.			

Kanıtlar 3: Görsel Kanıtlar

Mekanik Klima İşleri

















Elektrik Görsel Kanıtlar




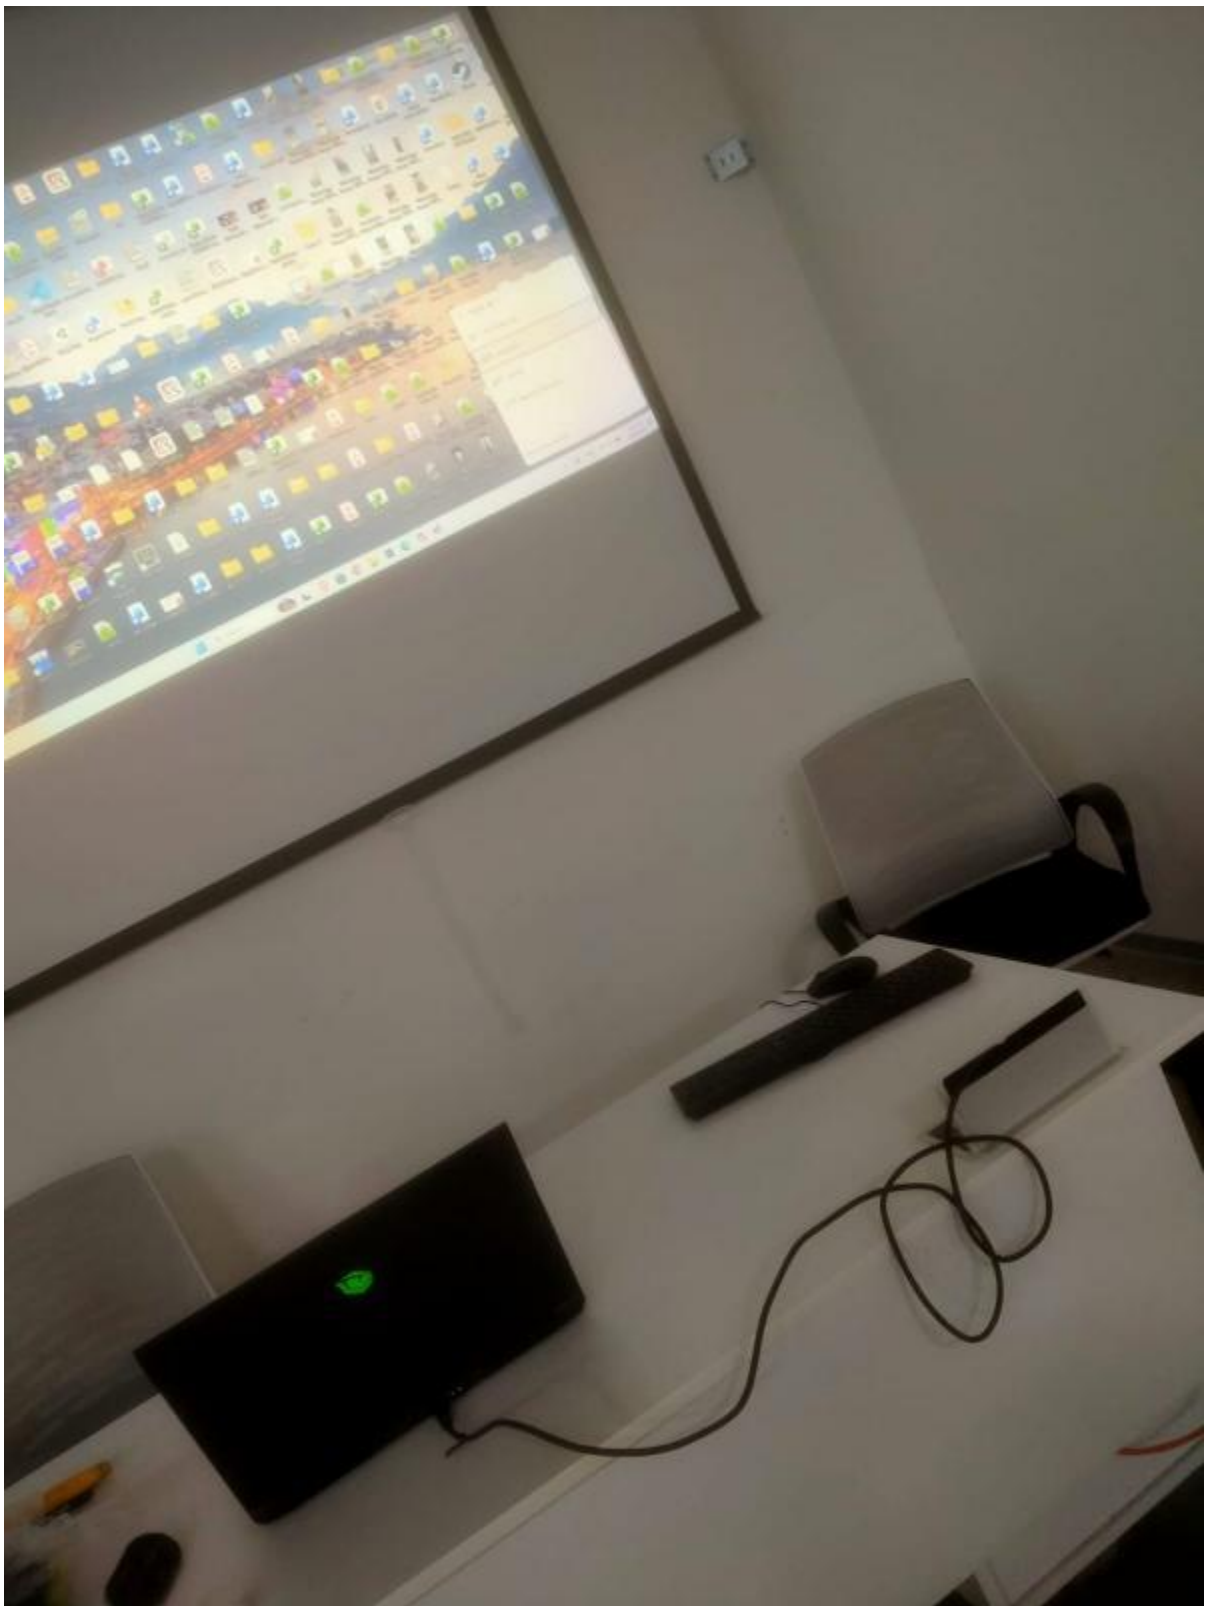






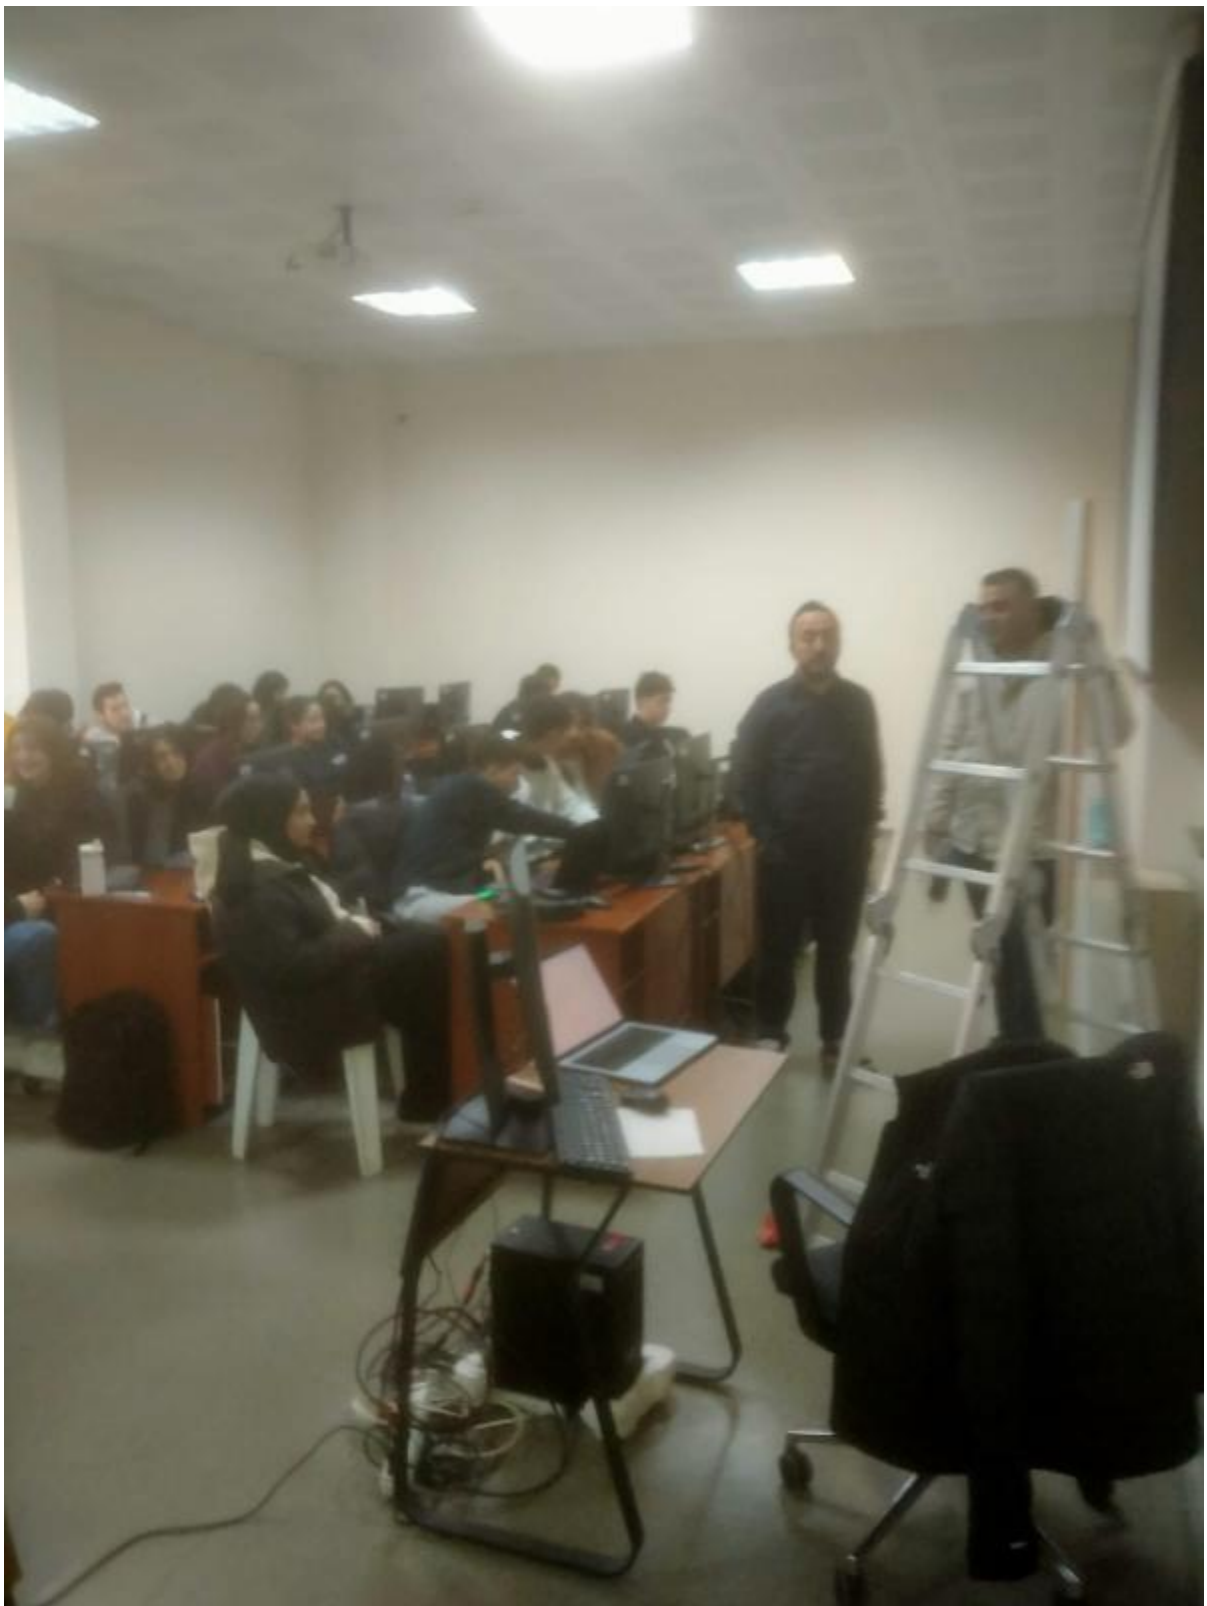

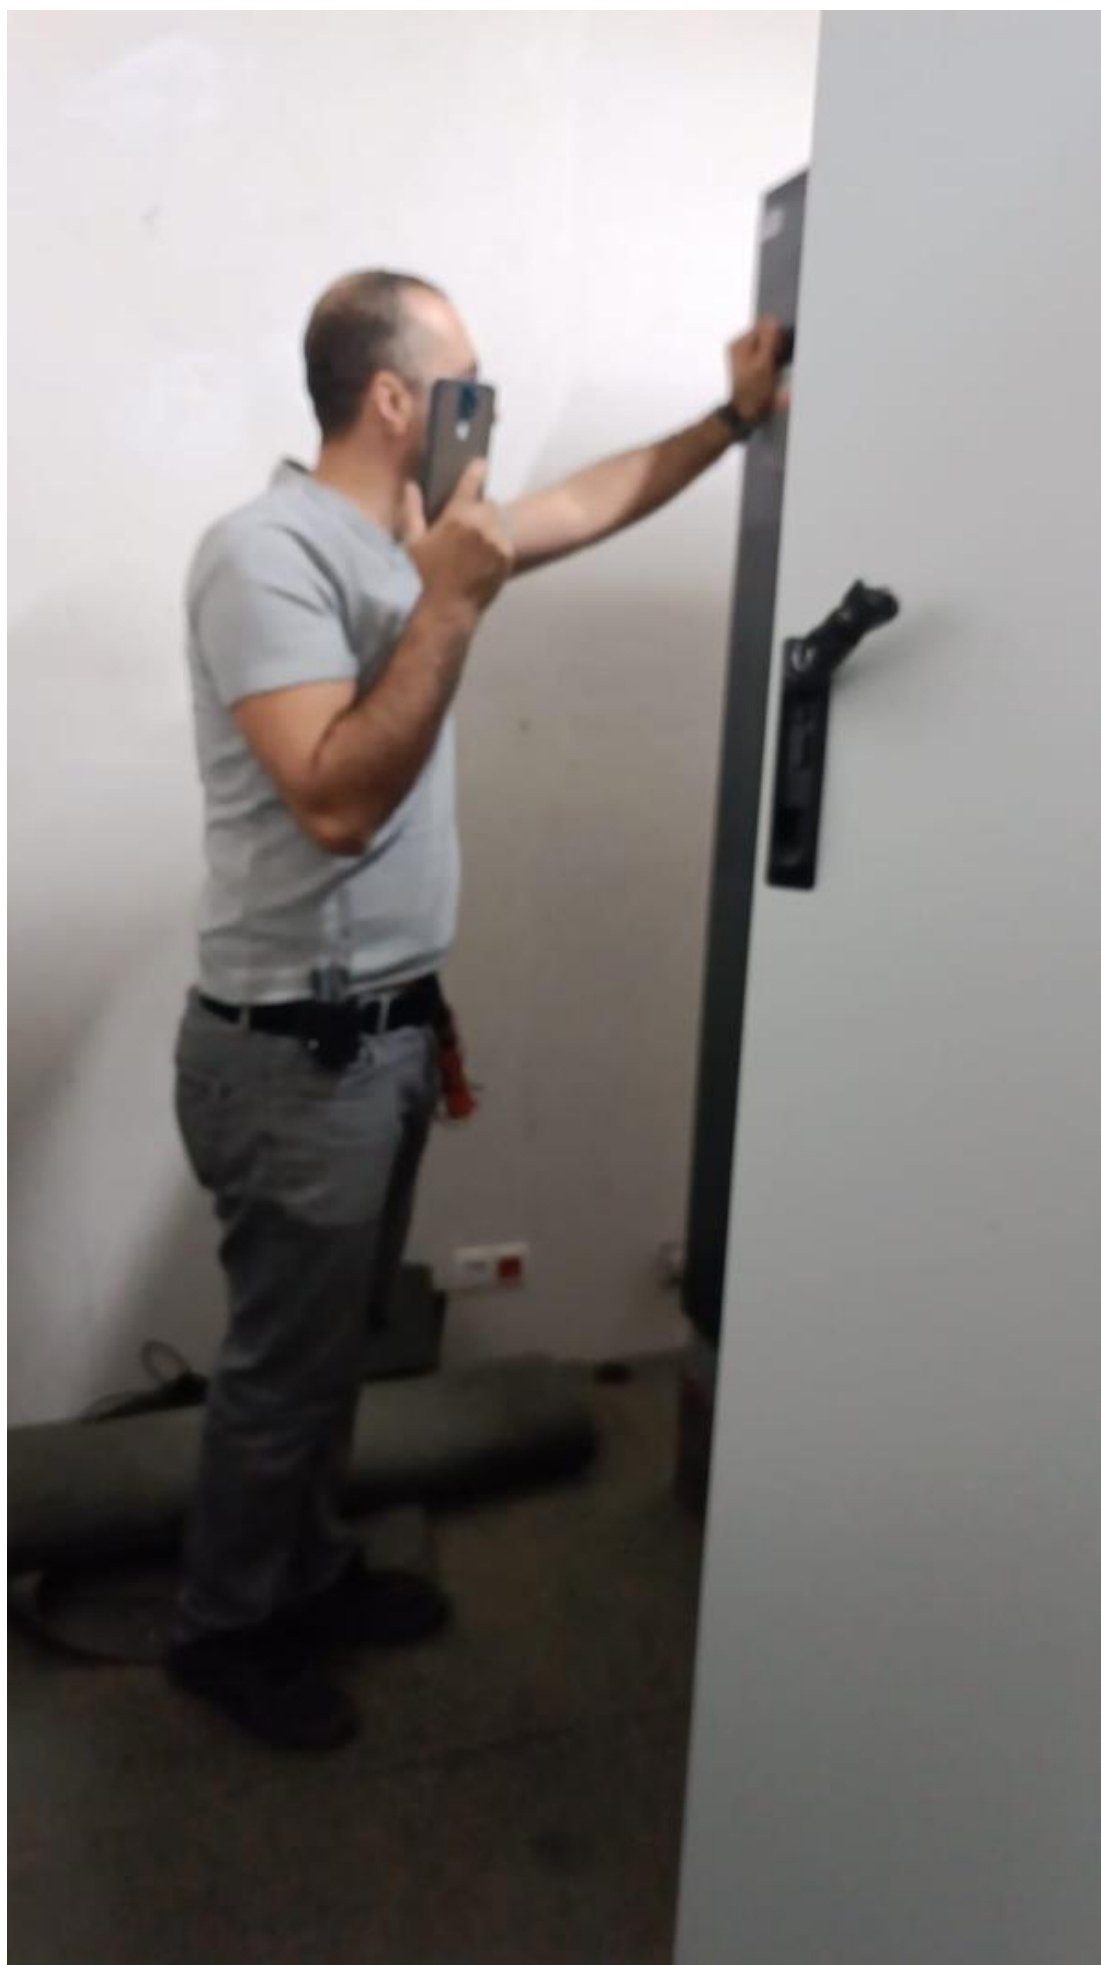

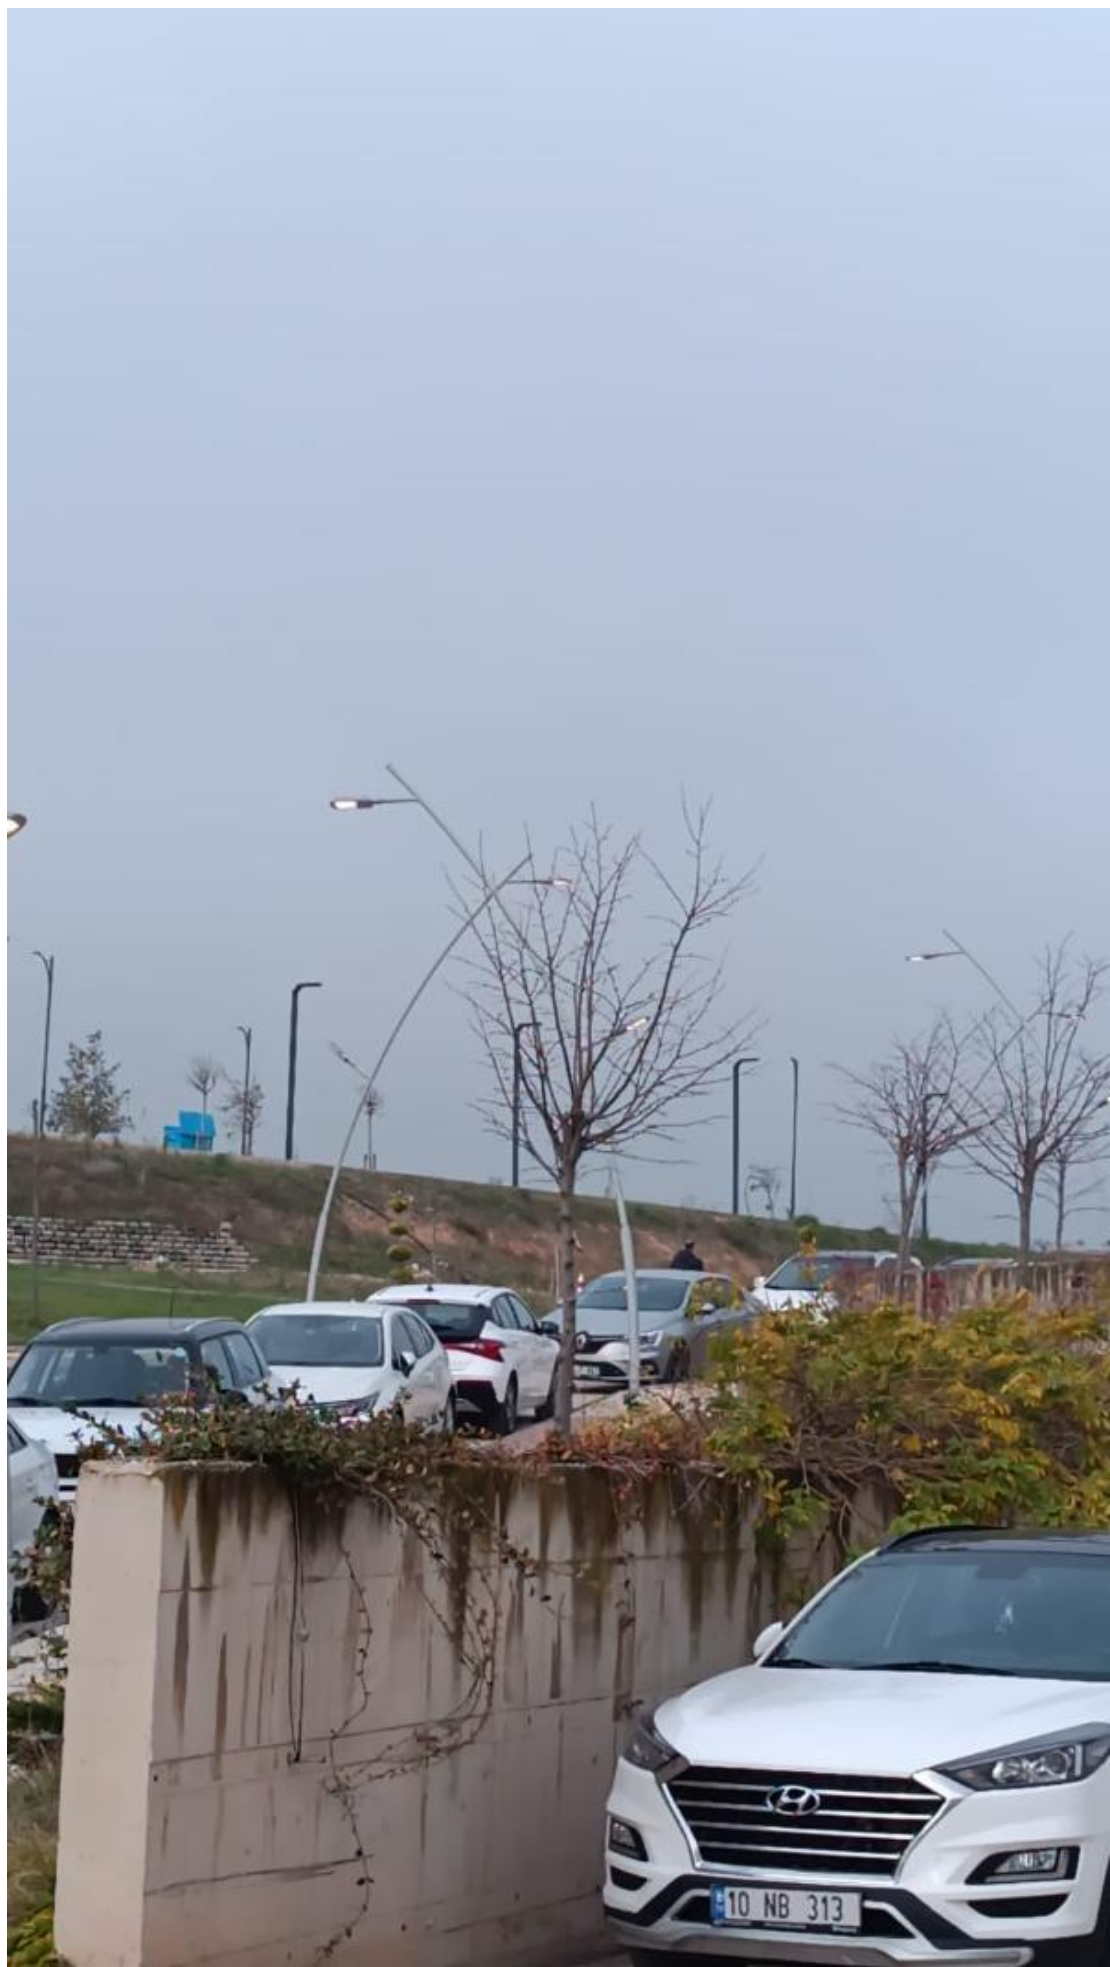



















DRX =

UI690V Uimp6kV
50/60Hz

IEC 60947-2 ICSA	Ics=50%Icu	
	U _g [V AC]	I _{cu} [kA]
	220/240	40
	380/415	20
	440/480	15
	480/500	10
	500	9

NEHA-A3I	240	40
G203	480	10
	500	9

legrand
100A

DRX100N
270 28

legrand



BELİRLLENEN İHTİYAÇ 6) -20 adet Elektrik Panosu kilidi)











KÖHLER

NO

182071698

EN 50478-1
EN 50478-2

9 80 000 001
REL.02 NO
100-01

MADE IN
TURKEY

L1 T1
045986.376 kWh



IP 54

-40°C/

70°C

(3K7)

M1 / E2

Bina Dışı

BİR FAZLI DÜ

DEMANTMETRELI AKTİP

K SAYACI

TS EN 62056-21

MP: AEL-MF.11

230 V - 50 Hz

1,25-5(90)A

Sınıf B

1600 Imp/kWh

Ürt. Yılı : 2017

T3 Tarifesi
T4 Tarifesi
Demant
Demant Tarihi
Demant Saati
Seri No
Program Versiyonu

1783-MID-013



M17 0122

KÖHLER












Mobilya Bakım İřeri Grsel Kanıtlar









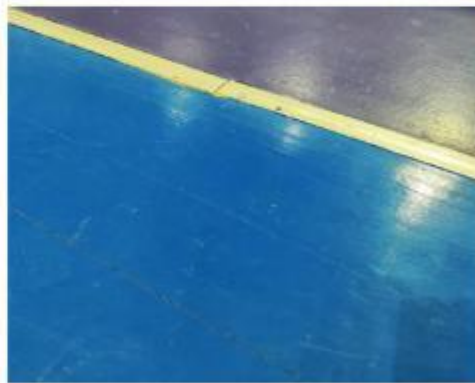

Peyzaj Bakım İşleri İle İlgili Görsel Kanıtlar













































































